


1. Jahreshöchstlast und Lastverlauf als viertelstündige Leistungsmessung


Jahreshöchstlast (Summe aller Einspeisungen)

53.321

kW

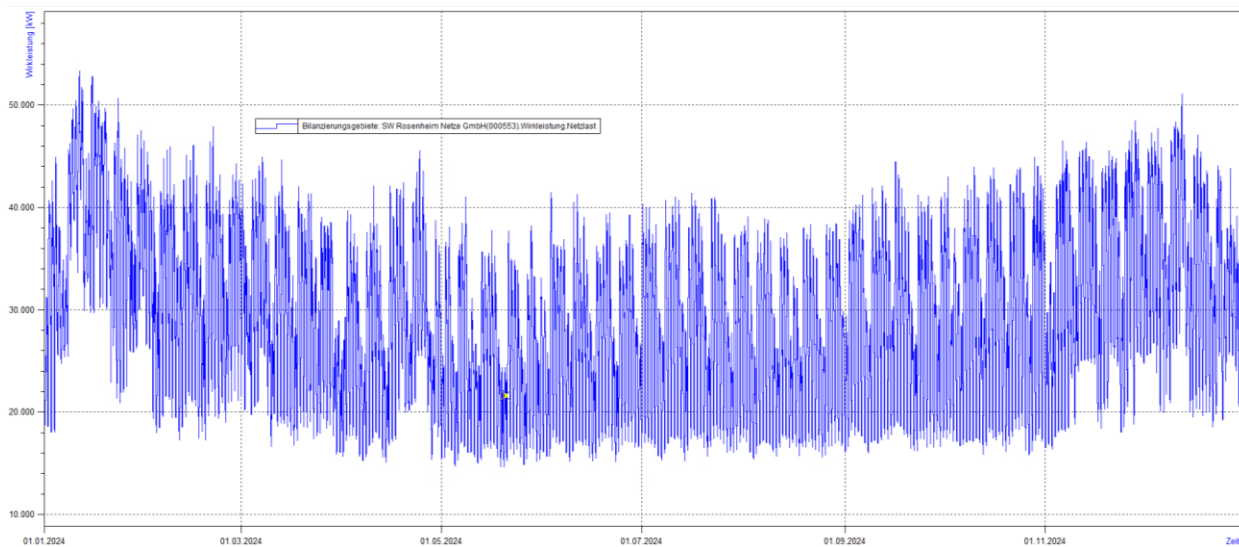

2. Netzverluste

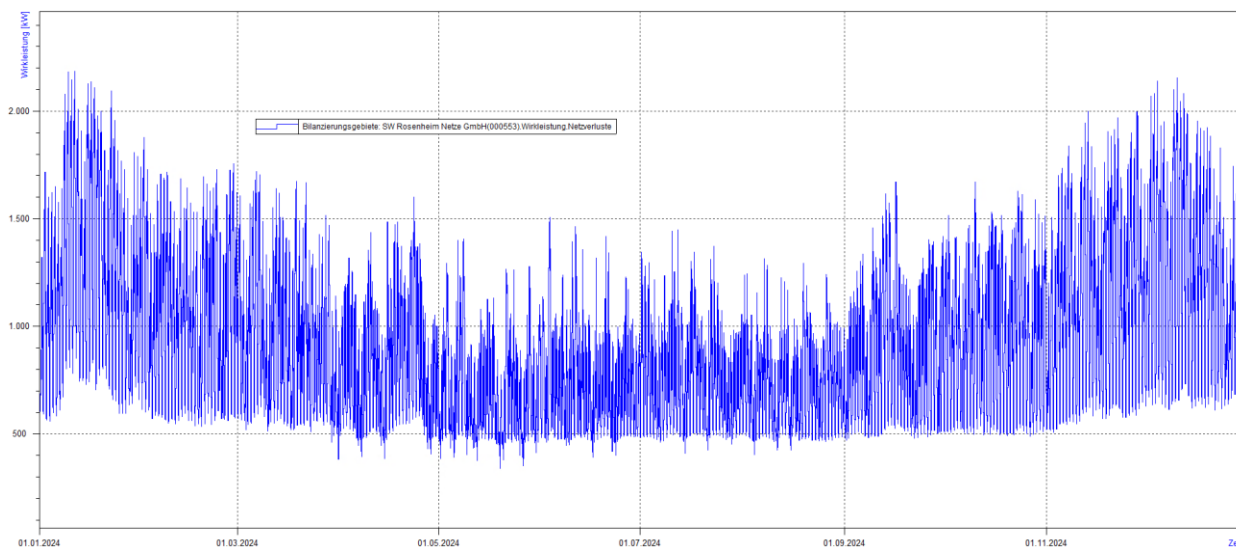

3. Summenlast


Nicht leistungsgemessene Kunden	26.976*	kW
Netzverluste	2.185*	kW

* Maximalwert, siehe auch unter Punkten 2 und 4

4. Summenlast der Fahrplanprognosen für Lastprofikunden

Die Stadtwerke Rosenheim Netze GmbH wenden seit 01. Januar 2009 das erweiterte analytische Verfahren an. Die Restlast für das analytische Verfahren entspricht der Summenlast für die Fahrplanprognose für Standardlastkunden.

Restlast Standardlastkunden

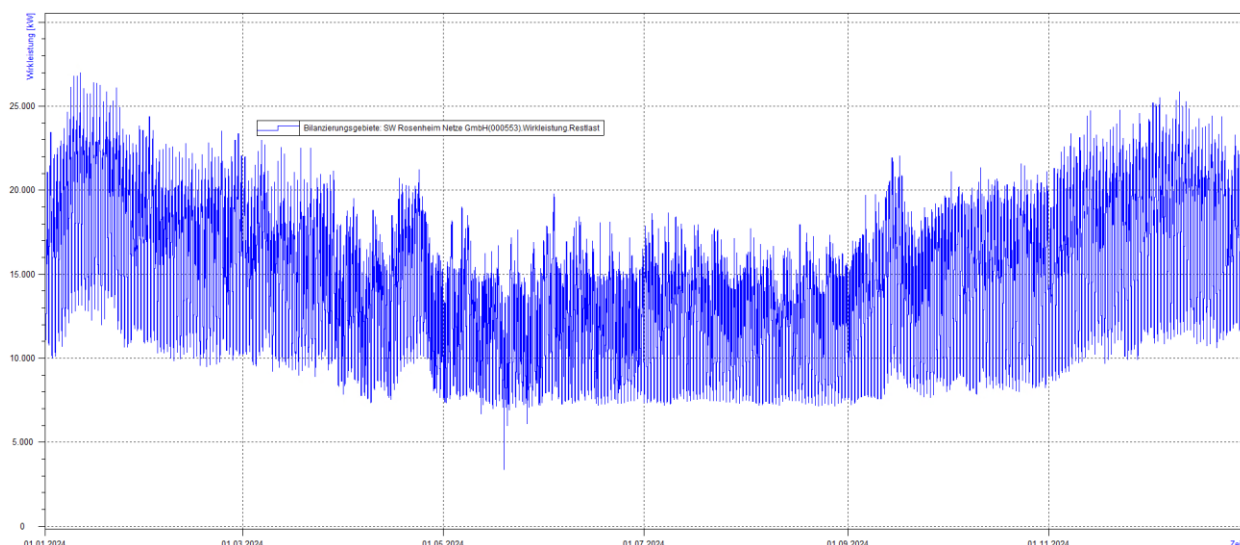


5. Höchstentnahmelast je Netzebene und Bezug aus der jeweils vorgelagerten Netzebene

Netz- oder Umspannebene		HS / MS	MS	MS / NS	NS
Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene	kW	32.891	37.384	35.645	32.253
Bezug aus der vorgelagerten Netzebene	kWh/a	94.293.929	117.010.943	161.903.102	141.446.344


6. Summe der Einspeisungen pro Spannungsebene

Netz- oder Umspannebene		HS	HS / MS	MS	MS / NS	NS
Einspeisung pro Spannungsebene	kW	32.891	37.498	48.271	35.742	32.617


Summe aller Einspeisungen in die Umspannung Hochspannung / Mittelspannung

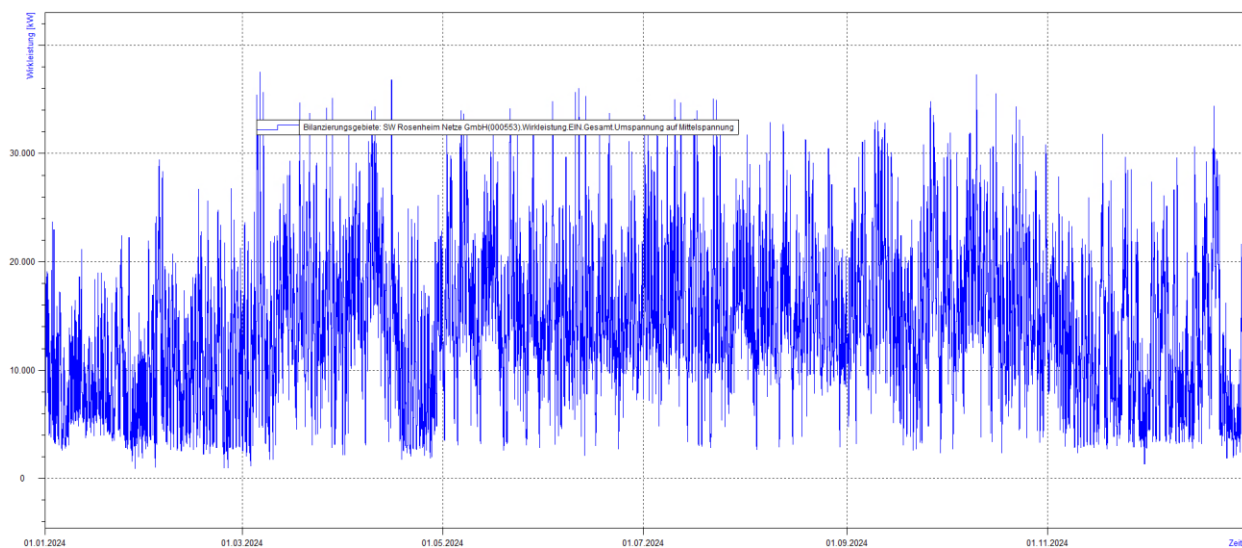


Summe aller Einspeisungen in die Mittelspannung

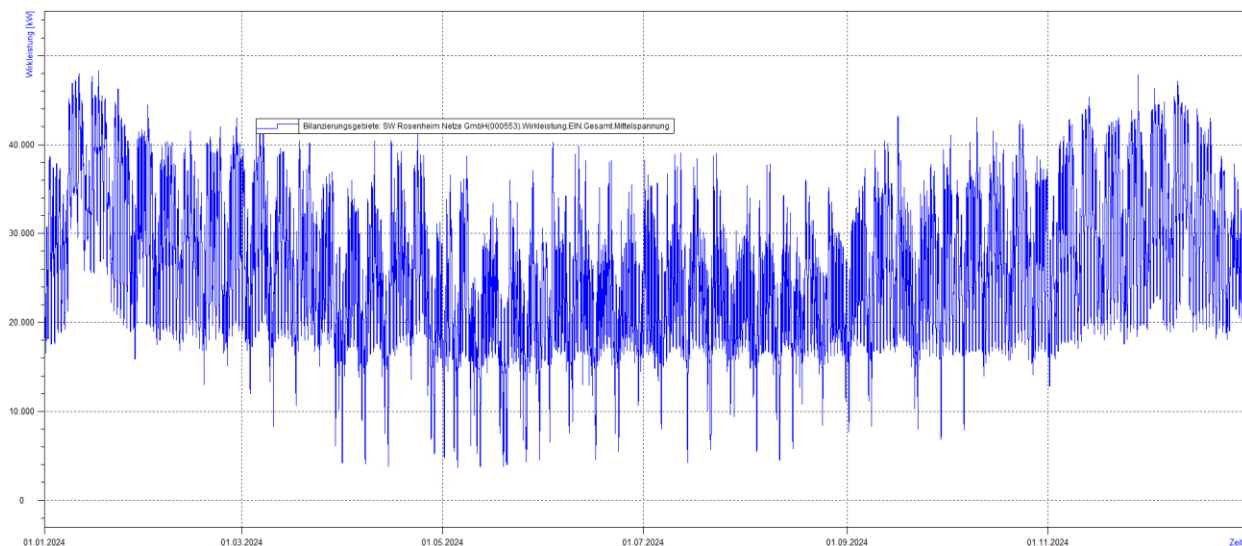

Summe aller Einspeisungen in die Umspannung Mittelspannung / Niederspannung

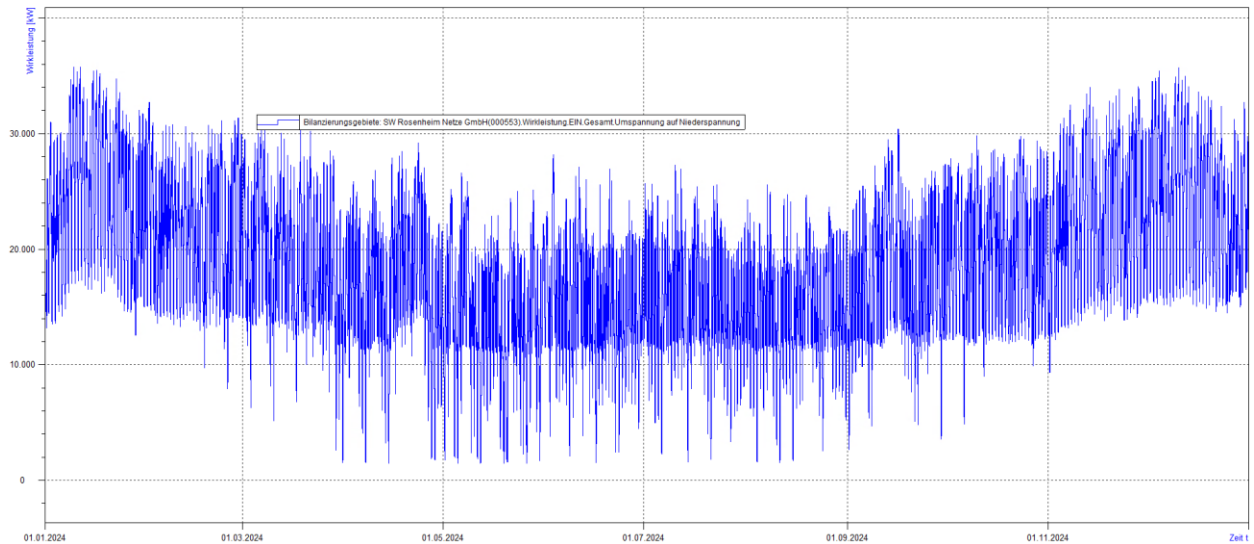

Summe aller Einspeisungen in die Niederspannung

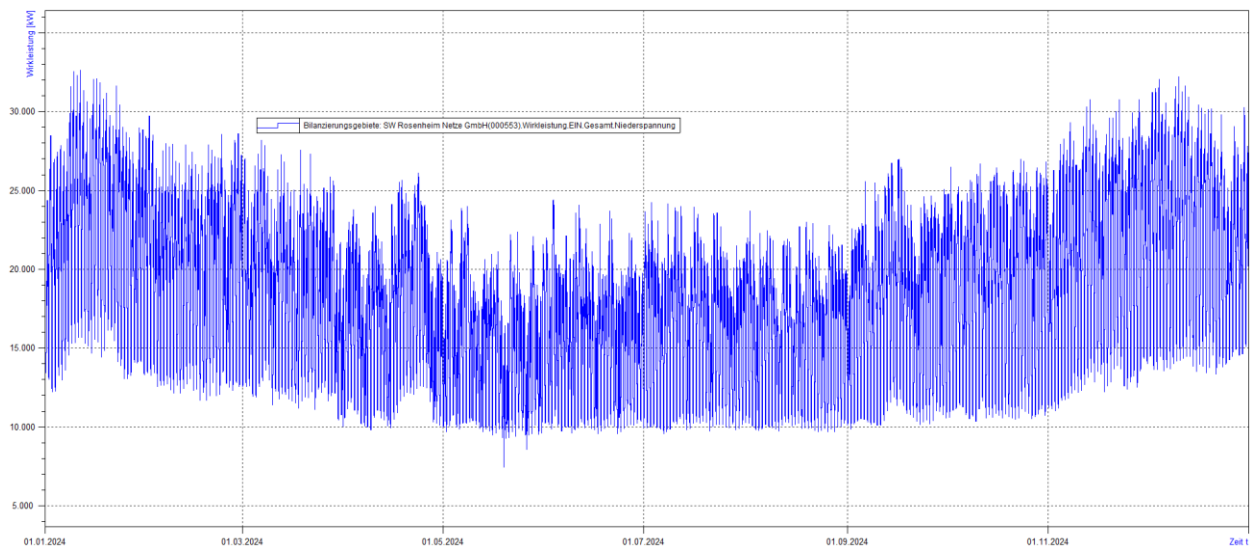

7. Mengen und Kosten der Verlustenergie

Netz- oder Umspannebene		Summe	HS / MS	MS	MS / NS	NS
Verlustenergie	kWh/a	8.119.522	364.234	772.352	3.985.073	2.997.863
Beschaffungsgrundpreis	ct/kWh	23,354	23,354	23,354	23,354	23,354
Kosten Verlustenergie	€/a	1.896.233	85.063	180.375	930.674	700.121